


居室避難検証の判定フロー

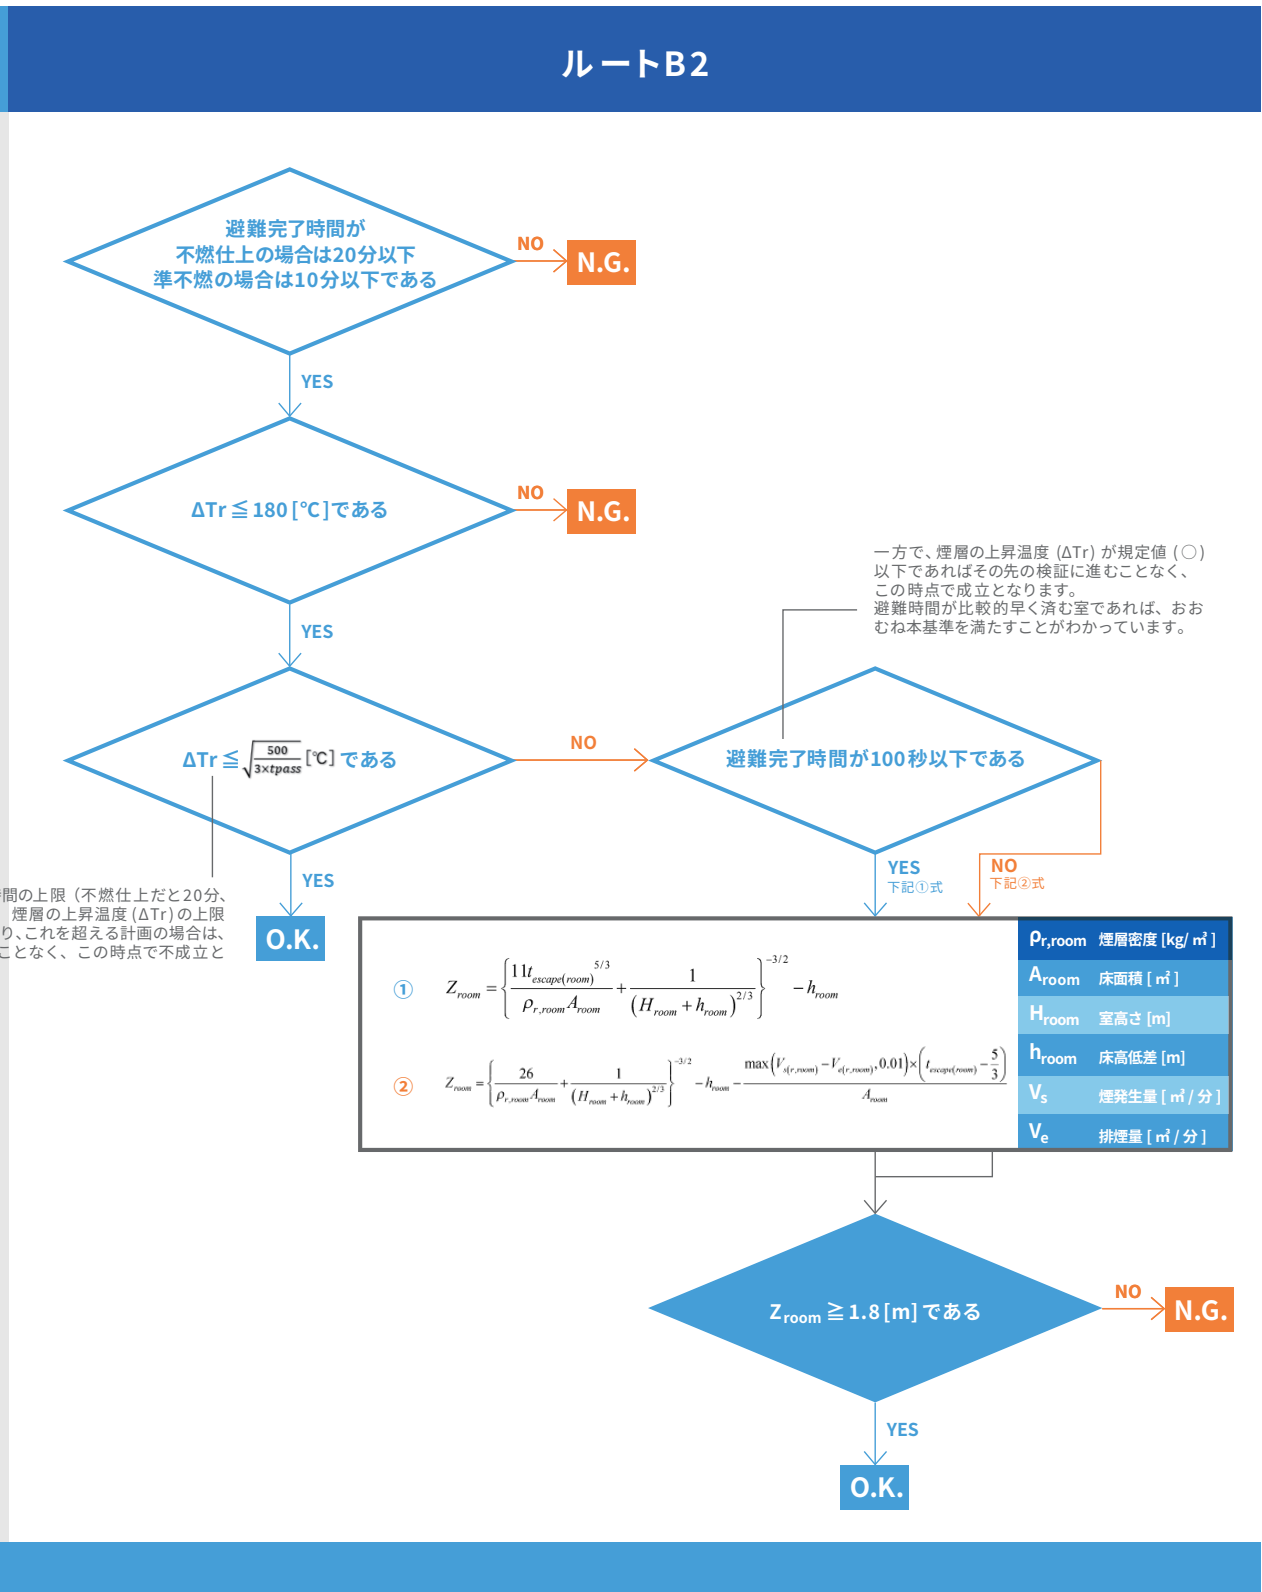

B2では、避難完了時間の上限（不燃仕上だと20分、準不燃だと10分）や、煙層の上昇温度 (ΔTr) の上限 (180°C) が定まっており、これを超える計画の場合は、その先の検証に進むことなく、この時点で不成立となります。